



MONTAGEVOORSCHRIFT BEPROEVINGSKAPPEN EN -PLUGGEN AFSLUITPLUGGEN

MONTAGEVOORSCHRIFT

BEPROEVINGSKAPPEN EN -PLUGGEN

AFSLUITPLUGGEN

DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN DE VOLGENDE ONDERDELEN :

- | | | |
|--|---------------------|--|
| • Beproevingskap voor opzetstuk 1½”* | Art. nr. 1195003307 |  |
| • Beproevingskap voor opzetstuk 2”* | Art. nr. 1195003327 | |
| • Beproevingskap voor blaasgat opzetstuk 1½”* | Art. nr. 1195003326 |  |
| • Beproevingskap voor blaasgat opzetstuk 2”* | Art. nr. 1195003327 | |
| • Beproevingsplug voor opzetstuk 1½”* | Art. nr. 1195003325 |  |
| • Beproevingsplug voor opzetstuk 2”* | Art. nr. 1195003330 | |
| • Afsluitplug voor tijdelijke afsluiting opzetstuk 1¼” | Art. nr. 1195002971 |  |
| • Afsluitplug voor tijdelijke afsluiting opzetstuk 1½” | Art. nr. 1195003306 | |
| • Afsluitplug voor tijdelijke afsluiting opzetstuk 2” | Art. nr. 1195002972 | |

*Voorzien van een aansluitnippel met ¼“ G binnendraad

TOEPASSING

Deze pluggen en kappen zijn ontworpen voor:

- Het beproeven van Polsafe® (blaasgat) opzetstukken
- Het afsluiten van Polsafe® opzetstukken
- Het beproeven van aansluitleidingen en Polsafe® aanboorzadels

Polsafe® hulpstukken zijn ontworpen voor gasdeelnetten van 30 mbar en 100 mbar waarbij de maximale toegestane werkdruk 200mbar is. Polsafe® pluggen en kappen **UITSLUITEND** gebruiken in combinatie met Polsafe® (blaasgat) opzetstukken.

Met de **beproevingsskap voor blaasgat opzetstuk** kunt u het aanboorzadel en het blaasgat opzetstuk controleren op gasdichtheid **VOORDAT** de distributieleiding is aangeboord.

Met de **beproevingsskap voor opzetstuk** kunt u de aansluitleiding, het aanboorzadel en het opzetstuk controleren op gasdichtheid **VOORDAT** de distributieleiding is aangeboord.

Met de **beproevingssplug voor opzetstuk** kunt u de aansluitleiding controleren op gasdichtheid **NADAT** de distributieleiding is aangeboord.

Met de **afsluitplug voor tijdelijke afsluiting** kan de gasvoorziening via de aansluit-leiding tijdelijk worden afgesloten.

VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT

- Controleer of de kap of plug onbeschadigd en schoon is.
- Controleer of het (blaasgat) opzetstuk en de kap of plug dezelfde draadafmeting hebben.
- Controleer de rubberring onderaan de plug of deze onbeschadigd en schoon is.

BEVESTIGING VAN DE KAP OF PLUG OP HET (BLAASGAT) OPZETSTUK


- Verwijder de draadkap van het Polsafe® (blaasgat) opzetstuk.
- Duw de plug of kap door de gasklep en draai de plug of kap met de hand in het (blaasgat) opzetstuk tot aan de aanslag vast.
- Gebruik bij het plaatsen van de plug of kap geen glij- of smeermiddel. De rubberring is zelfsmerend.

LET OP: Door het gebruik van verkeerde glij- of smeermiddelen kan broosheid in het product ontstaan met lekkages als gevolg. Gebruik alleen zuurvrije vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.

- Voor die onderdelen die voorzien zijn van een aansluitnippel (1/4" G binnendraad):
Maximale Beproevingdruk 1 Bar.

NA DE INSTALLATIE

- Plaats de oorspronkelijke draadkap weer terug op het (blaasgat) opzetstuk en draai deze handmatig tot voorbij de rubberring vast.

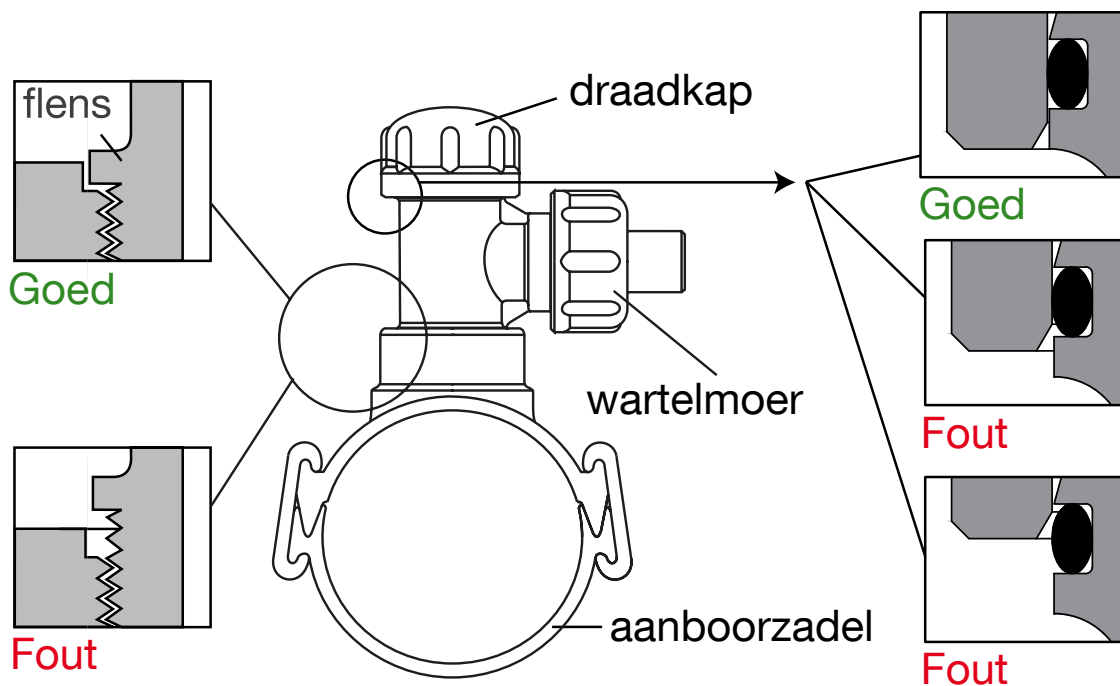



ALGEMEEN

Polsafe® is een complete lijn hulpstukken voor gasleidingssystemen van slagvast PVC. Samen met de Polvalit-Z PVC buizen en de polvalene PE buizen voor aansluitleidingen bouwt u snel en eenvoudig een duurzaam en betrouwbaar systeem. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.